


CARTUS FILTRANT ANTIBACTERIAN CU MEMBRANA DE ULTRAFILTRARE (UF)

Domeniu de utilizare

Cartusul filtrant antibacterian cu membrana de ultrafiltrare are capacitatea de a reține din apa particule mai mari de 0,1 μm . Astfel, pe lângă cele mai fine suspensii, poate reține din apă și bacterii precum Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa

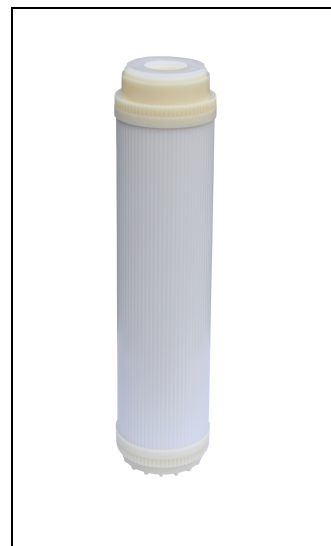

Caracteristici tehnice și parametri de utilizare

Tipul cartusului	10"
Temperatura maxima apei [$^{\circ}\text{C}$] ¹	30
Presiunea maxima [bar]	4
Debit recomandat [L/min] ²	2-4
Greutate [kg]	0.55
Capacitate filtrare membrana [μm]	0.1
Suprafata membrana [m^2]	0.8
Inaltime [mm]	250 \pm 1
Diametru exterior [mm]	70 \pm 1
Diametru interior [mm]	28 \pm 1

¹ Recomandat pentru apa rece de la sistemul public de alimentare

² Dacă se depășește debitul recomandat calitatea apei filtrate poate scădea

Materiale utilizate

Componenta	Material
Corpul cartusului	abs
Capac superior	pp
Capac inferior	pp
Membrana	pvdf
Garnitura	silicon
Adeziv	rasina epoxidca

Valrom Industrie SRL


Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 021 317 38 10;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

Garantie si durata de viata

Cartusele filtrante sunt considerate consumabile si nu fac obiectul garantiei.

Durata de utilizare dupa montare este maxim 24 luni in functie de calitatea apei de intrare cu mentiunea ca periodic se recomanda dezinfectarea acestuia

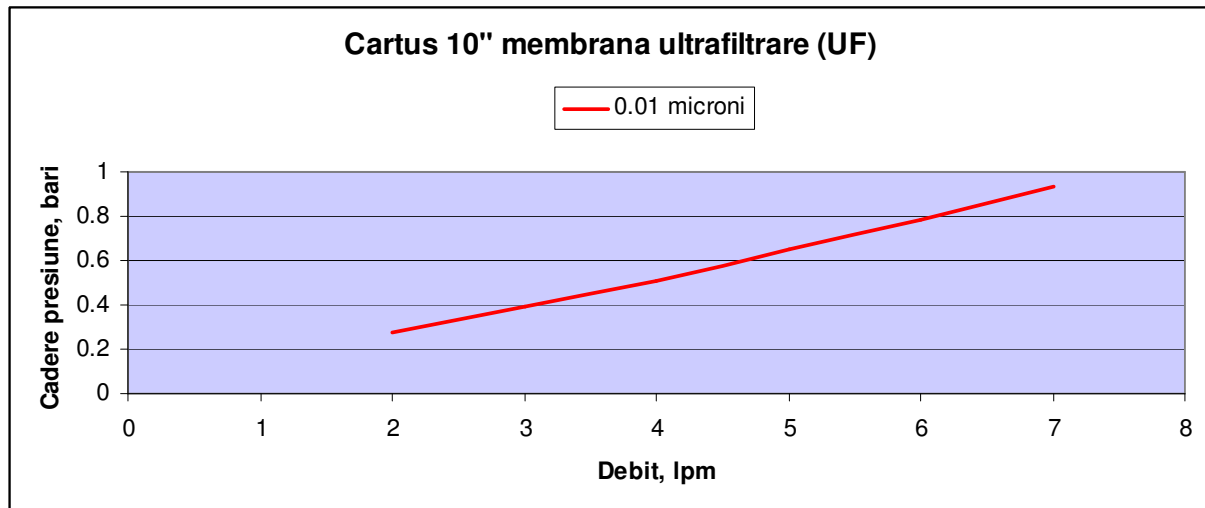Grafic cadere presiune / debit**Atentie !**

Pentru utilizare, cartusele filtrante necesita a fi montate in filtre (carcase de filtre) cu dimensiuni corespunzatoare cartuselor.

Sunt proiectate pentru utilizare in incinte protejate de inghet, temperaturi excesive sau actiunea directa a luminii soarelui.

Eficienta filtrarii este influentata de calitatea apei de intrare si se poate modifica in timp.

Acest model de cartuse filtrante nu sunt concepute pentru utilizare acolo unde apa de intrare este nesigura microbiologic sau unde calitatea apei este necunoscuta.

Periodic, la 3-6 luni, in functie de calitatea apei, se recomanda dezinfectarea cartusului cu substante uzuale (ex. cloramina 3-5%)

Dupa montarea unui cartus nou, lasati apa sa curga 10 minute si apoi puteti sa o utilizati.